


Kabeldurchführung mit Fest- Losflansch
verzinkt

Regeldetail

8.020.W

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Stahlbetondecke 2 Gefälleestrich $\geq 2,0\%$ 3 Voranstrich 4 Dampfsperre / Notabdichtung 5 Wärmedämmung 6 Abdichtung 7 Trenn- und Gleitschicht | <ul style="list-style-type: none"> 8 MdB Beton-Fahrbahnbelag 10 PE-Rundschnur 11 Elastische Verfugung 16 Schraubanschluss 22 Losflansch 28 Ausgleichsmörtel 31 PE-Schaumstoffstreifen |
|--|--|

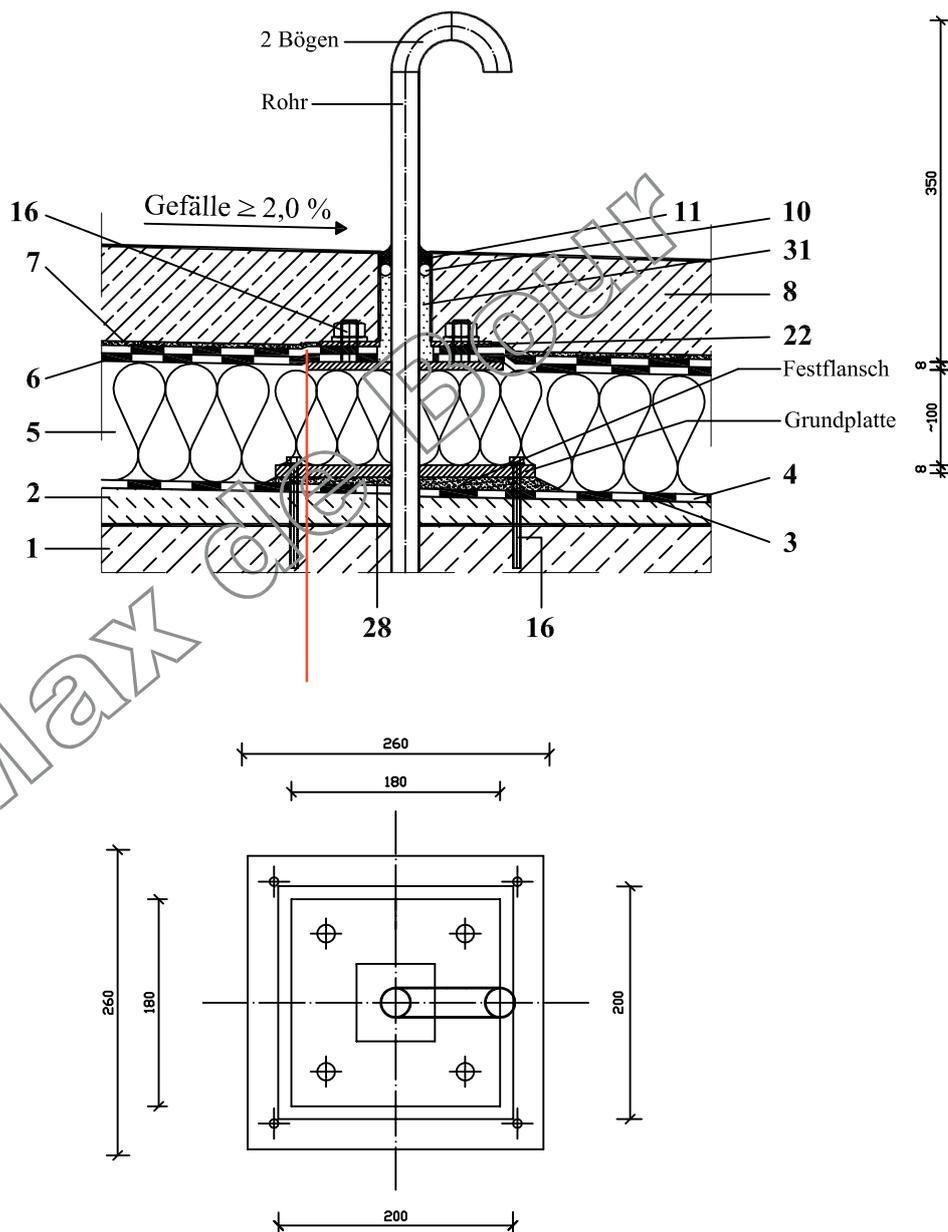

Wärmebrückenwirkung ist beim Wärmeschutznachweis zu berücksichtigen. Brand-, Schallschutz und die Luftdichtigkeit deckenunterseitig ist bei der Planung zu berücksichtigen.

Gez.: B.P.

Datum 04_2014

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma Parkdach.de GmbH. Sie darf ohne ihre Genehmigung nicht vervielfältigt werden!